




ХУШУ

ПРИКАЗ

29.09.2025 03-03/457 №
Шупашкар хули

29.09.2025 № 03-03/457
г. Чебоксары

О внесении изменений в приказ
Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Чувашской Республики от
11 августа 2025 г. № 03-03/362

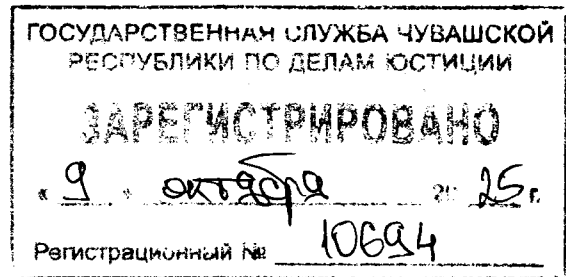

Приказываю:

1. Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 11 августа 2025 г. № 03-03/362 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении Яльчикского территориального отдела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (д. Новое Булаево, д. Тоскаево, д. Новое Тойдеряково, д. Апанасово-Темяши, с. Байдеряково) на 2025 - 2029 годы» (зарегистрирован в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции 20 августа 2025 г., регистрационный № 10584) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении Яльчикского территориального отдела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (д. Новое Булаево, д. Тоскаево, д. Новое Тойдеряково, д. Апанасово-Темяши, с. Байдеряково) на 2025 - 2034 годы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении Яльчикского территориального отдела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (д. Новое Булаево, д. Тоскаево, д. Новое Тойдеряково, д. Апанасово-Темяши, с. Байдеряково) на 2025 - 2034 годы согласно приложению.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра

В.М. Максимов

Приложение
 Министерства строительства, архитектуры
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 к приказу от 29.09.2025 № 03-03/457

Приложение
 к приказу Министерства
 строительства, архитектуры
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 от 11.08.2025 № 03-03/362

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящейся в ведении Яльчикского территориального отдела администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики (д. Новое Булаево, д. Тоскаево, д. Новое Тойдеряково, д. Апанасово-Темяши, с. Байдеряково) на 2025 - 2034 годы

| № п.п. | Показатель надежности, качества и энергетической эффективности системы холодного водоснабжения и водоотведения | Год | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|-------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2034 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, % | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*, % | 13,95 | 13,95 | 13,24 | 11,47 | 11,47 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м ³ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/м ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<*> в соответствии с пунктом 18 порядка и правил определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июля 2014 г., регистрационный № 33236) плановые значения доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах), принимаются равными значениям установленных для организации, осуществляющей водоснабжение, нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке.