



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 18.01.2021

№ 22

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения акционерного общества
«Агропромхимия» в муниципальном
образовании Тбилисский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № 6194 – акционерному обществу «Агропромхимия» (ИНН 2351004022, ОГРН 1022304718303) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить акционерному обществу «Агропромхимия» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной

охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Тбилисский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Тбилисского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра

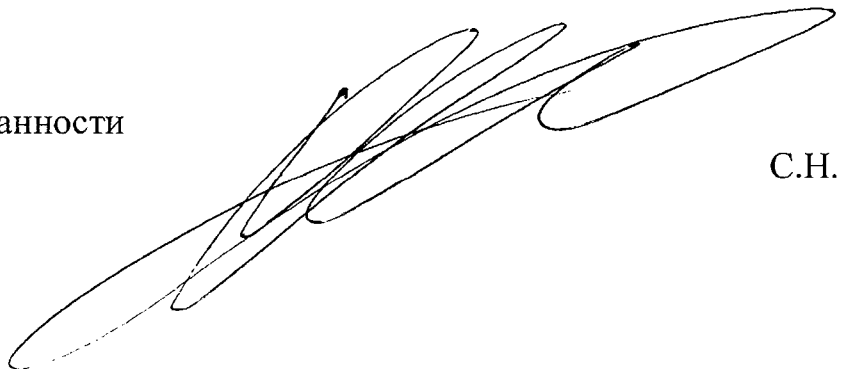

С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 18.01.2007 № 22


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборной скважины № 6194
акционерного общества «Агропромхимия», расположенной
в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса радиусом 30,0 м от водозаборной скважины № 6194.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

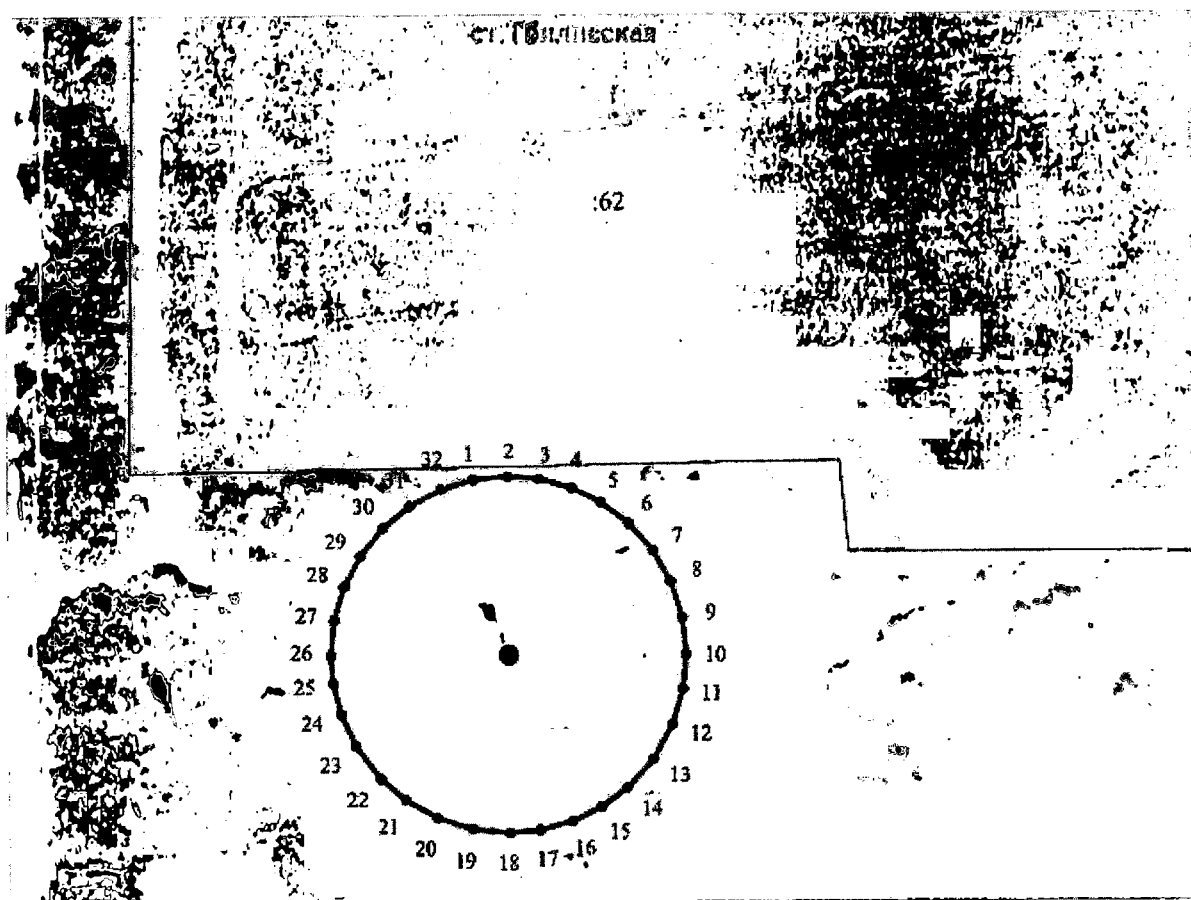


1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	516169,83	2238385,69	Картометрический метод	0.1	-
2	516170,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
3	516169,94	2238396,84	Картометрический метод	0.1	-
4	516168,40	2238402,35	Картометрический метод	0.1	-
5	516165,97	2238407,26	Картометрический метод	0.1	-
6	516162,36	2238412,01	Картометрический метод	0.1	-
7	516157,80	2238416,01	Картометрический метод	0.1	-
8	516152,59	2238418,98	Картометрический метод	0.1	-
9	516146,51	2238420,93	Картометрический метод	0.1	-
10	516140,41	2238421,56	Картометрический метод	0.1	-
11	516134,60	2238420,99	Картометрический метод	0.1	-
12	516128,58	2238419,13	Картометрический метод	0.1	-
13	516122,88	2238415,91	Картометрический метод	0.1	-
14	516117,99	2238411,50	Картометрический метод	0.1	-
15	516114,75	2238407,11	Картометрический метод	0.1	-
16	516112,36	2238402,20	Картометрический метод	0.1	-
17	516110,86	2238396,72	Картометрический метод	0.1	-
18	516110,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
19	516111,07	2238385,29	Картометрический метод	0.1	-
20	516112,99	2238379,40	Картометрический метод	0.1	-
21	516116,05	2238374,05	Картометрический метод	0.1	-
22	516119,70	2238369,86	Картометрический метод	0.1	-
23	516125,21	2238365,70	Картометрический метод	0.1	-
24	516130,56	2238363,23	Картометрический метод	0.1	-
25	516135,75	2238361,92	Картометрический метод	0.1	-
26	516140,41	2238361,56	Картометрический метод	0.1	-
27	516146,25	2238362,13	Картометрический метод	0.1	-
28	516151,83	2238363,82	Картометрический метод	0.1	-
29	516157,00	2238366,56	Картометрический метод	0.1	-
30	516161,73	2238370,45	Картометрический метод	0.1	-
31	516165,39	2238374,94	Картометрический метод	0.1	-
32	516168,20	2238380,27	Картометрический метод	0.1	-
1	516169,83	2238385,69	Картометрический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса радиусом 30,0 м от водозаборной скважины № 6194.

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

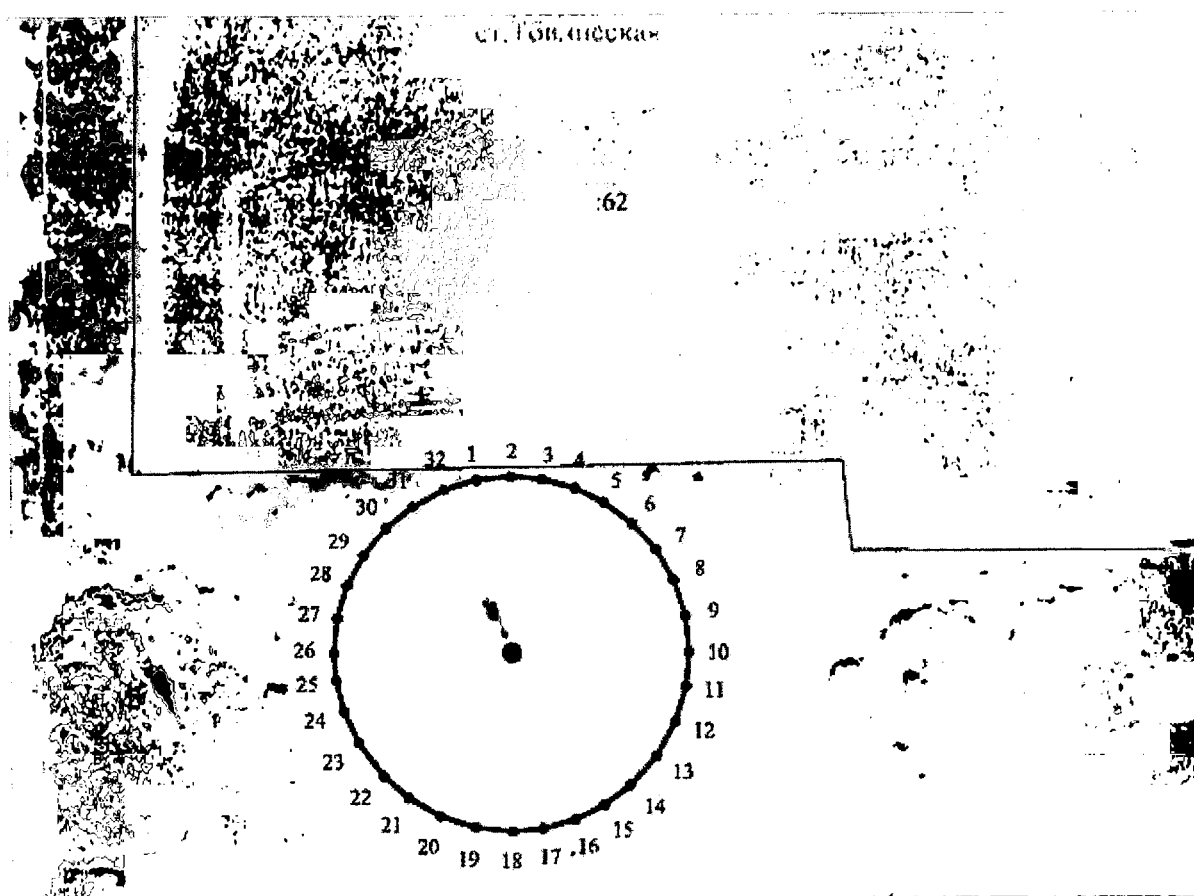


2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обо- значе- ние харак- терных точек границ	Координаты, м		Метод определения коор- динат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	516169,83	2238385,69	Картометрический метод	0.1	-
2	516170,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
3	516169,94	2238396,84	Картометрический метод	0.1	-
4	516168,40	2238402,35	Картометрический метод	0.1	-
5	516165,97	2238407,26	Картометрический метод	0.1	-
6	516162,36	2238412,01	Картометрический метод	0.1	-
7	516157,80	2238416,01	Картометрический метод	0.1	-
8	516152,59	2238418,98	Картометрический метод	0.1	-
9	516146,51	2238420,93	Картометрический метод	0.1	-
10	516140,41	2238421,56	Картометрический метод	0.1	-
11	516134,60	2238420,99	Картометрический метод	0.1	-
12	516128,58	2238419,13	Картометрический метод	0.1	-
13	516122,88	2238415,91	Картометрический метод	0.1	-
14	516117,99	2238411,50	Картометрический метод	0.1	-
15	516114,75	2238407,11	Картометрический метод	0.1	-
16	516112,36	2238402,20	Картометрический метод	0.1	-
17	516110,86	2238396,72	Картометрический метод	0.1	-
18	516110,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
19	516111,07	2238385,29	Картометрический метод	0.1	-
20	516112,99	2238379,40	Картометрический метод	0.1	-
21	516116,05	2238374,05	Картометрический метод	0.1	-
22	516119,70	2238369,86	Картометрический метод	0.1	-
23	516125,21	2238365,70	Картометрический метод	0.1	-
24	516130,56	2238363,23	Картометрический метод	0.1	-
25	516135,75	2238361,92	Картометрический метод	0.1	-
26	516140,41	2238361,56	Картометрический метод	0.1	-
27	516146,25	2238362,13	Картометрический метод	0.1	-
28	516151,83	2238363,82	Картометрический метод	0.1	-
29	516157,00	2238366,56	Картометрический метод	0.1	-
30	516161,73	2238370,45	Картометрический метод	0.1	-
31	516165,39	2238374,94	Картометрический метод	0.1	-
32	516168,20	2238380,27	Картометрический метод	0.1	-
1	516169,83	2238385,69	Картометрический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обо- значе- ние харак- тер- ных точек	Координаты, м		Метод определения коор- динат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y			

границ					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса радиусом 78,0 м от водозаборной скважины № 6194.

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

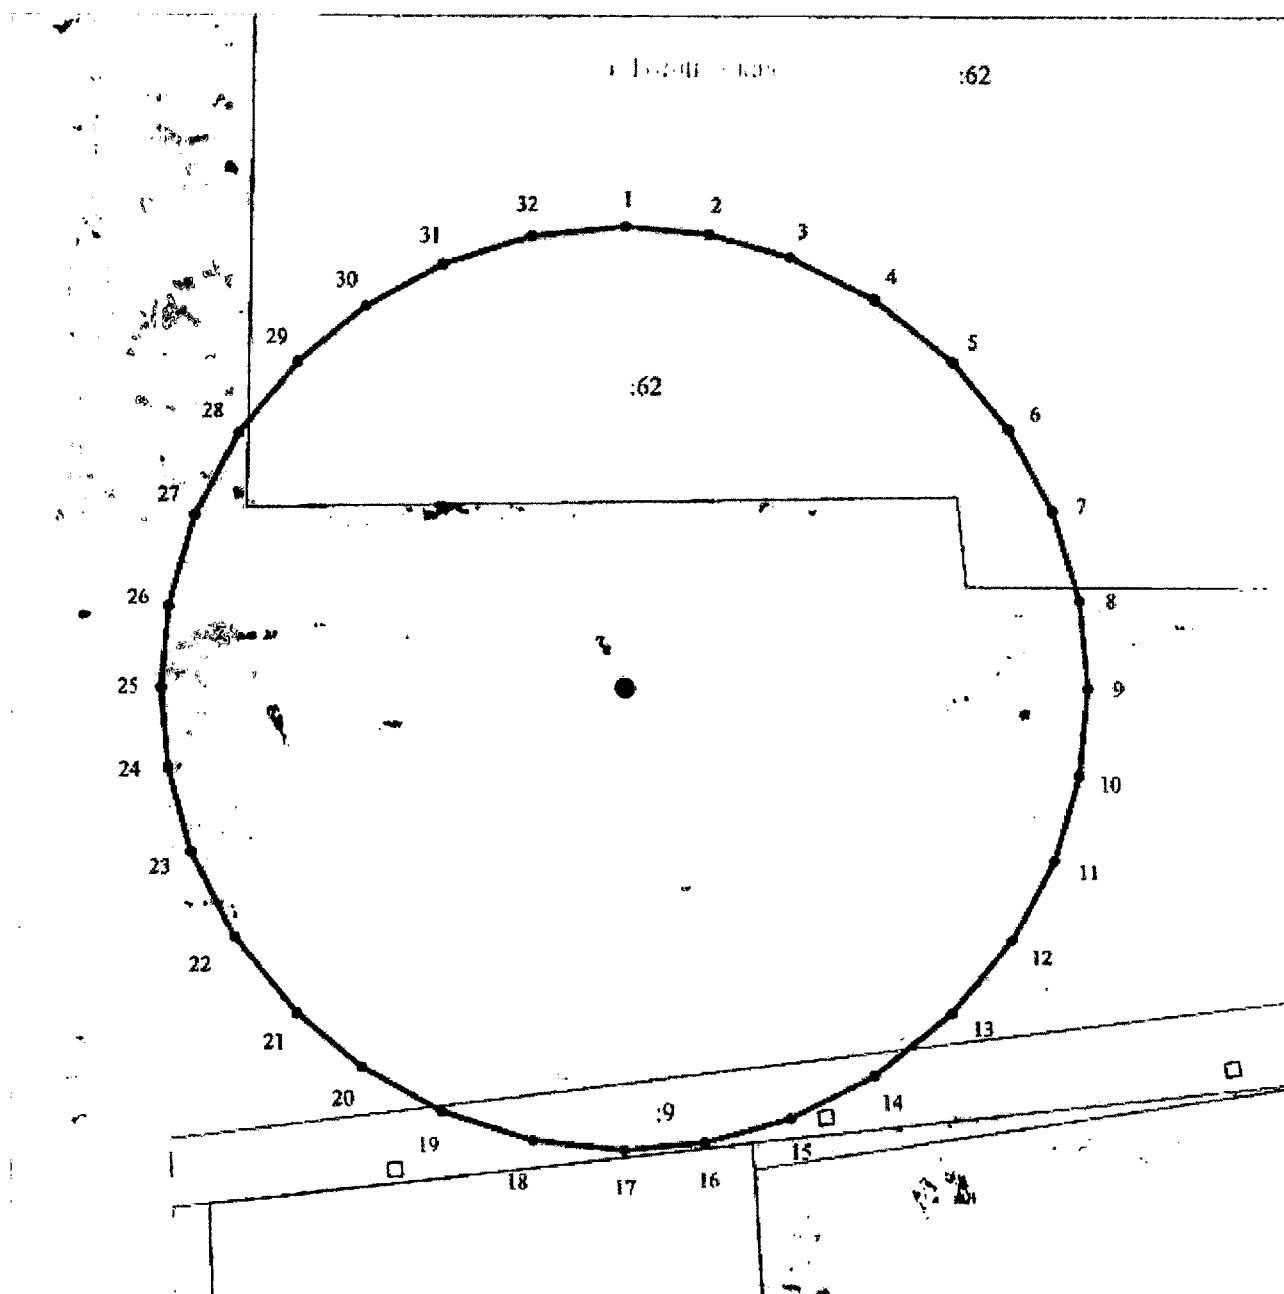


3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6194 акционерного общества «Агропромхимия», расположенной в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	516218,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
2	516217,11	2238405,73	Картометрический метод	0.1	-
3	516213,26	2238419,43	Картометрический метод	0.1	-
4	516206,11	2238433,60	Картометрический метод	0.1	-
5	516195,57	2238446,71	Картометрический метод	0.1	-
6	516184,23	2238456,09	Картометрический метод	0.1	-
7	516170,50	2238463,52	Картометрический метод	0.1	-
8	516155,33	2238468,12	Картометрический метод	0.1	-
9	516140,41	2238469,56	Картометрический метод	0.1	-
10	516125,83	2238468,19	Картометрический метод	0.1	-
11	516111,32	2238463,93	Картометрический метод	0.1	-
12	516097,66	2238456,80	Картометрический метод	0.1	-
13	516085,26	2238446,71	Картометрический метод	0.1	-
14	516074,79	2238433,73	Картометрический метод	0.1	-
15	516067,62	2238419,60	Картометрический метод	0.1	-
16	516063,61	2238405,18	Картометрический метод	0.1	-
17	516062,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
18	516063,96	2238376,09	Картометрический метод	0.1	-
19	516068,78	2238360,70	Картометрический метод	0.1	-
20	516076,27	2238347,18	Картометрический метод	0.1	-
21	516085,26	2238336,41	Картометрический метод	0.1	-
22	516098,20	2238325,97	Картометрический метод	0.1	-
23	516112,79	2238318,62	Картометрический метод	0.1	-
24	516127,01	2238314,72	Картометрический метод	0.1	-
25	516140,41	2238313,56	Картометрический метод	0.1	-
26	516154,27	2238314,80	Картометрический метод	0.1	-
27	516169,67	2238319,26	Картометрический метод	0.1	-
28	516183,50	2238326,54	Картометрический метод	0.1	-
29	516195,57	2238336,41	Картометрический метод	0.1	-
30	516204,99	2238347,81	Картометрический метод	0.1	-
31	516212,11	2238360,84	Картометрический метод	0.1	-
32	516216,79	2238375,76	Картометрический метод	0.1	-
1	516218,41	2238391,56	Картометрический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки на местности (при
	X	Y			

точек границ				точки (Mt), м	наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов

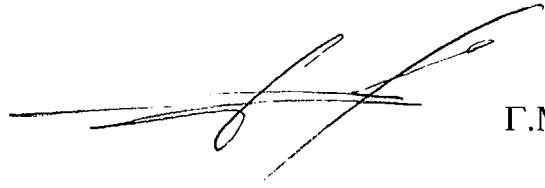

Г.М. Шульга

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 18.04.2021 № 22

ОГРАНИЧЕНИЯ **использования земельных участков в границах зон** **санитарной охраны водозаборной скважины № 6194** **акционерного общества «Агропромхимия», расположенной** **в ст-це Тбилисской в 2-х км от ст. Гречишкино**

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов

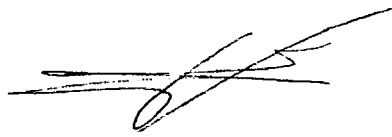

Г.М. Шульга