



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2021 г. № 16-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест», на 2021 – 2024 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест», на 2021 – 2024 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 сентября 2018 г. № 80-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «Приморская Теплоснабжающая Компания» на 2018 – 2021 годы на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный район»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

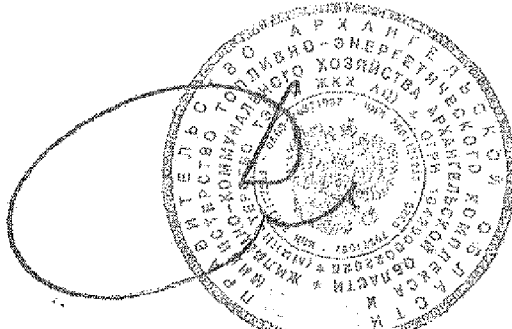

Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 20 февраля 2021 г. № 16-пн

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  
 расположенным на территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального  
 района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью  
 «Интеко-Инвест»», на 2021 – 2024 годы.**

Наименование организации /место расположения тепловых сетей	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Интеко-Инвест», расположенное по адресу: Московский проспект, д. 25, пом. 12, г. Архангельск. Почтовый адрес: проспект Ломоносова, д. 81, офис 611, г. Архангельск, Архангельская область, 163000, в том числе:	1757,2	1757,2	1757,2	1757,2	2645,1	2645,1	2645,1	2645,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Новинки (тепловые сети горячего водоснабжения в дер. Новинки)	234,9	234,9	234,9	234,9	602,1	602,1	602,1	602,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Новинки (тепловые сети отопления в дер. Новинки и дер. Хорьково)	1248,7	1248,7	1248,7	1248,7	1530,9	1530,9	1530,9	1530,9

Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Бабанегово (тепловые сети горячего водоснабжения)	11,0	11,0	11,0	11,0	53,5	53,5	53,5	53,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Бабанегово (тепловые сети отопления)	40,5	40,5	40,5	40,5	66,6	66,6	66,6	66,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Кузьмино (тепловые сети отопления)	104,9	104,9	104,9	104,9	183,2	183,2	183,2	183,2
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной на территории дер. Черный Яр (тепловые сети отопления)	117,2	117,2	117,2	117,2	208,8	208,8	208,8	208,8

---