



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 апреля 2021 г. № 43-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Шлит», на 2022 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Шлит», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

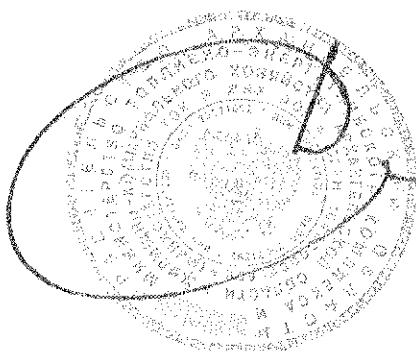

Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 22 апреля 2021 г. № 43-пн

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Шлит», на 2022 – 2026 годы**

| Расположение тепловых сетей                                                                                                                    | Нормативы                    |         |         |         |         |                                               |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                | потерь теплоносителя, куб. м |         |         |         |         | технологических потерь тепловой энергии, Гкал |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                | 2022 г.                      | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 г.                                       | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Тепловая сеть от котельной № 1, расположенной по адресу: ул. Водная, д. 30а, п. Шалакуша, Няндомский район, Архангельская область, 164210      | 163,9                        | 163,9   | 163,9   | 163,9   | 163,9   | 381,0                                         | 381,0   | 381,0   | 381,0   | 381,0   |
| Тепловая сеть от котельной № 2, расположенной по адресу: ул. Матросова, д. 10б, п. Шалакуша, Няндомский район, Архангельская область, 164210   | 81,5                         | 81,5    | 81,5    | 81,5    | 81,5    | 268,5                                         | 268,5   | 268,5   | 268,5   | 268,5   |
| Тепловая сеть от котельной № 1, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 5а, п. Лепша-Новый, Няндомский район, Архангельская область, 164220 | 21,9                         | 21,9    | 21,9    | 21,9    | 21,9    | 96,8                                          | 96,8    | 96,8    | 96,8    | 96,8    |

| Расположение тепловых сетей                                                                                                                        | Нормативы                    |         |         |         |         |                                               |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                    | потерь теплоносителя, куб. м |         |         |         |         | технологических потерь тепловой энергии, Гкал |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                    | 2022 г.                      | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2022 г.                                       | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Тепловая сеть от котельной № 2, расположенной по адресу:<br>ул. Советская, д. 17а, п. Лешпа-Новый, Няндомский район, Архангельская область, 164220 | 8,0                          | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 24,5                                          | 24,5    | 24,5    | 24,5    | 24,5    |