



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2021 г. № 197-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск», эксплуатируемым акционерным
обществом «Сети», на 2022 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», эксплуатируемым акционерным обществом «Сети», на 2022 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

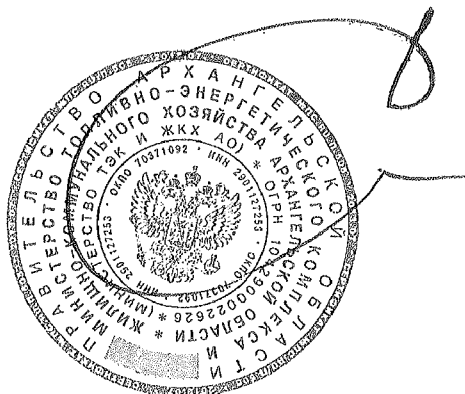

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 10 ноября 2021 г. № 197-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»,
эксплуатируемым акционерным обществом «Сети», на 2022 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы						
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», эксплуатируемые АО «Сети», расположенным по адресу: Солнечная ул., д. 13, корп. 1, г. Новодвинск, Архангельская область, 164901	технологических потерь теплоносителя, куб. м						
	89319,42	89319,90	89319,90	89319,90	89319,90	89319,90	89319,90
	технологических потерь тепловой энергии, Гкал						
	50964,14	50753,73	50172,47	49656,59	49149,99	48611,61	48045,71