



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2023 г. № 23-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск», эксплуатируемым акционерным
обществом «Архангельский ЦБК», на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельский ЦБК», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

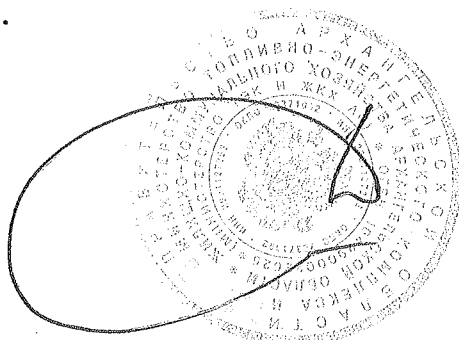

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 24 марта 2023 г. № 23-пн

Н О Р М А Т И В Ы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»,
эксплуатируемым акционерным обществом «Архангельский ЦБК», на 2024 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Потери и затраты теплоносителя: воды, куб. м пара, тонн					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети АО «АЦБК», расположенные на территории городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»:										
теплоноситель – вода	53483,17	53483,17	53483,17	53483,17	53483,17	15066,60	14593,06	14593,06	14593,06	14593,06
теплоноситель – пар	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	109,84	109,84	109,84	109,84	109,84

Примечание: нормативы установлены для тепловых сетей, используемых для транспортировки тепловой энергии сторонним потребителям.