



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2024 г. № 6-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**

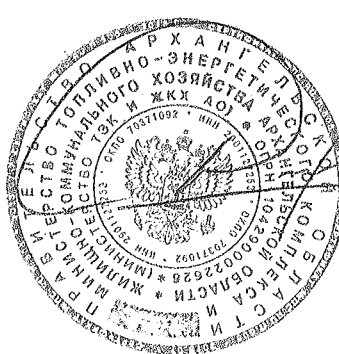

С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 января 2024 г. № 6-пн

Н О Р М А Т И В Ы
потерь питьевой воды в централизованных
системах водоснабжения, расположенных на территории
Устьянского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «УЛК», на 2024 – 2028 годы

Расположение централизованных систем водоснабжения	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, %				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории д. Алферовская Устьянского муниципального округа Архангельской области	25,42	26,93	28,45	29,96	31,48
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории с. Бестужево Устьянского муниципального округа Архангельской области	20,94	21,99	23,03	24,08	25,12
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории пос. Кизема Устьянского муниципального округа Архангельской области	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории д. Левоплоская Устьянского муниципального округа Архангельской области	4,28	5,36	6,44	7,53	8,61
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории пос. Лойга Устьянского муниципального округа Архангельской области	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории пос. Мирный Устьянского муниципального округа Архангельской области	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Расположение централизованных систем водоснабжения	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, %				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории с. Строевское Устьянского муниципального округа Архангельской области	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98
Централизованные системы водоснабжения, расположенные на территории с. Шангалы Устьянского муниципального округа Архангельской области	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30