



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2026 г. № 16-пн

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 февраля 2025 г. № 9-пн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 февраля 2025 г. № 9-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Архангельской области, эксплуатируемым ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на 2026 – 2030 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

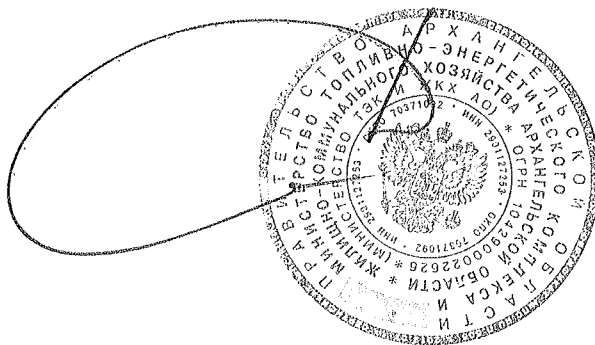

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 февраля 2026 г. № 16-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 12 февраля 2025 г. № 9-пн «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории
Архангельской области, эксплуатируемым ЖКС № 10 филиала
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на 2026 – 2030 годы»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Архангельской области, эксплуатируемым ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на 2026 – 2030 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 12 февраля 2025 г. № 9-пн, изложить в следующей редакции:

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя: воды, куб. м пара, тонн					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
теплоноситель – вода	234,21	234,21	234,21	234,21	234,21	902,19	902,19	902,19	902,19	902,19
теплоноситель – пар	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	328,98	328,98	328,98	328,98	328,98
Тепловые сети от котельной № 20 в/г 49, расположенной по адресу: Дежневцев ул., д. 15, корп. 2, г. Архангельск (теплоноситель – вода)	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95
Тепловые сети от котельной № 12 в/г 8, расположенная по адресу: дер. Хорьково, Приморский муниципальный округ (теплоноситель – вода)	39,06	39,06	39,06	39,06	39,06	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39
Тепловые сети от котельной № 53 в/г 8, расположенной по адресу: пос. Байка, г. Котлас (с учетом сетей от ранее действующей котельной № 75, в/г 8, пос. Байка, до потребителей) в том числе:										
сети отопления, теплоноситель – вода	320,36	320,36	320,36	320,36	320,36	687,99	687,99	687,99	687,99	687,99
сети горячего водоснабжения, теплоноситель – вода	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	344,73	344,73	344,73	344,73	344,73
паропровод, теплоноситель – пар	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	817,08	817,08	817,08	817,08	817,08