



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

25 ноября 2021 г.

№ 34/26

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/51 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП КХ "Верхний Балыклей" Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2019 г. № 40/51 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП КХ "Верхний Балыклей" Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу цифры "45,35" заменить цифрами "45,39", цифры "59,28" заменить цифрами "59,72";

2) в приложении 3 к приказу:
раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;


в разделе 4 производственной программы цифры "2 729,17" заменить цифрами "2 684,33";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**




С.А.Горелова

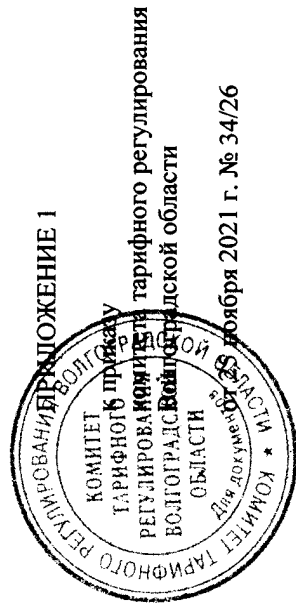

3. Планируемый объем подачи воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	49,07	47,81	47,81	49,07	49,07
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	49,07	47,81	47,81	49,07	49,07
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	49,07	47,81	47,81	49,07	49,07
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,49	2,43	2,43	2,49	2,49
7.	% от отпуска в сеть	%	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	46,58	45,38	45,38	46,58	46,58
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	44,58	43,44	43,44	44,58	44,58
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,76	1,71	1,71	1,76	1,76
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

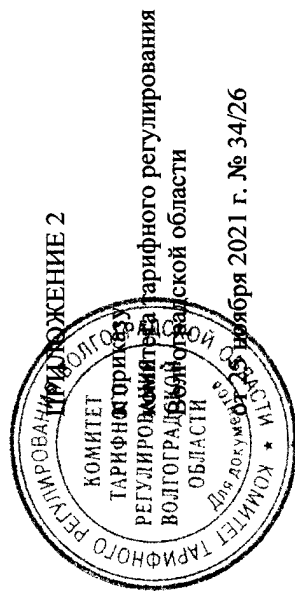

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
		план	факт					
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,30	-	н/д	н/д	н/д	н/д
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	0,10	-	н/д	н/д	н/д	н/д
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	н/д	1,00	-	н/д	н/д	н/д	н/д
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	5,07	10,00	97,24	5,07	5,07	5,07	5,07
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,54	0,71	31,48	0,54	0,54	0,54	0,54