



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

02 декабря 2021 г.

№ 36/37

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 22 ноября 2018 г. № 39/20 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "Искринский" Урюпинского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 22 ноября 2018 г. № 39/20 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "Искринский" Урюпинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу цифры "45,11" заменить цифрами "45,02", цифры "60,11" заменить цифрами "60,72";

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "1 127,66" заменить цифрами "1 095,82";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3) в приложении 5 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "702,86" заменить цифрами "706,49";


абзац 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

"В связи с тем, что организация не оказывала услуги холодного водоснабжения в хуторе Лоциновском Искринского сельского поселения в 2020 году, произвести расчет эффективности производственной программы не представляется возможным".

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**




С.А.Горелова

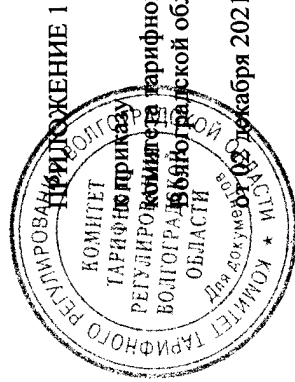

3. Планируемый объем подачи воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поданной воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	27,81	27,31	27,11	27,11	27,81
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	27,81	27,31	27,11	27,11	27,81
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	27,81	27,31	27,11	27,11	27,81
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,32	2,28	2,26	2,26	2,32
7.	% от отпуска в сеть	%	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	25,49	25,03	24,85	24,85	25,49
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	19,69	19,40	19,22	19,22	19,69
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,94	4,80	4,80	4,80	4,94
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,86	0,83	0,83	0,83	0,86
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

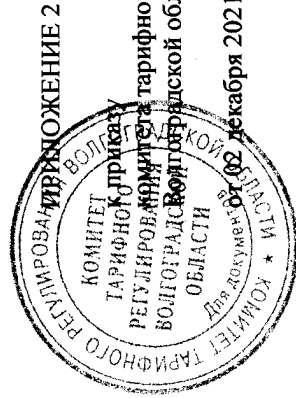

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д	н/д
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д	н/д
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,20	н/д	-	0,20	0,20	0,20
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	8,34	0,00	-100,00	8,34	8,34	8,34
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,81	2,74	238,27	0,81	0,81	0,81