



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

02 декабря 2021 г.

№ 36/10

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13 декабря 2018 г. № 45/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ" Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13 декабря 2018 г. № 45/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ "Большечапурниковское КХ" Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу:
цифры "39,37" заменить цифрами "39,40", цифры "40,50" заменить цифрами "39,68", цифры "8,27" заменить цифрами "7,76", цифры "28,12" заменить цифрами "28,14", цифры "46,78" заменить цифрами "44,17";

в графе 8 цифры "7,81" заменить цифрами "7,49", цифры "44,94" заменить цифрами "42,59";

2) в приложении 3 к приказу:
в разделе 4 производственной программы цифры "5 378,96" заменить цифрами "5 228,36";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:
в разделе 4 производственной программы цифры "1 064,99" заменить цифрами "1 031,50";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

4) в приложении 5 к приказу:
раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;


в разделе 4 производственной программы цифры "2 849,91" заменить цифрами "2 547,19";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области




С.А.Горелова

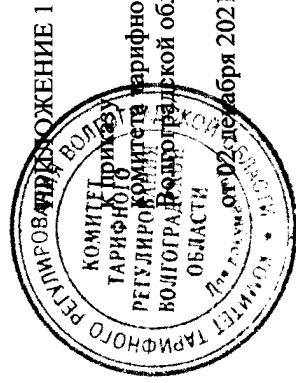

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).


№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,40	0,10	- 75,00	0,40	0,40	0,40
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	1,89	0,00	- 100,00	1,89	1,89	1,89
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-

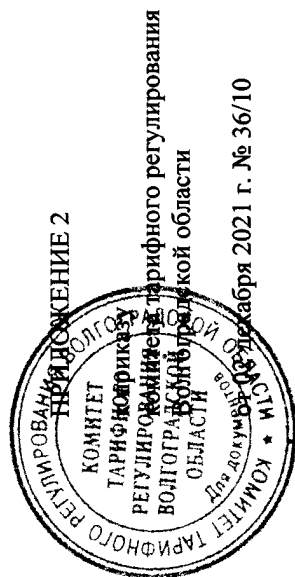


7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,50	0,45	- 10,00	0,50	0,50	0,50
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82

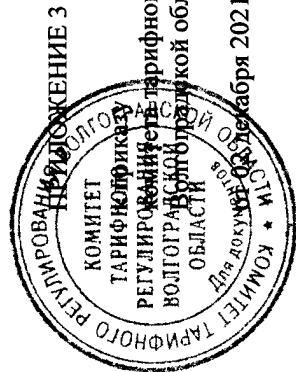

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей					
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	62,12	62,12	61,81	58,72	62,12	
2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Объём сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Объём собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	62,12	62,12	61,81	58,72	62,12	
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	49,17	49,17	50,21	47,33	49,17	
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	4,18	4,18	2,87	2,87	4,18	
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,64	4,64	4,62	3,37	4,64	
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,13	4,13	4,11	5,15	4,13	
5.4.	-потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

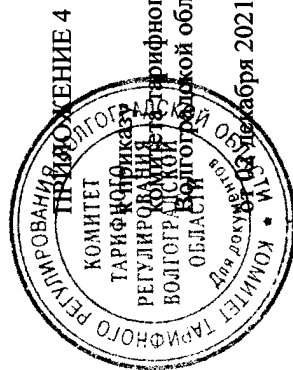

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,20	0,10	- 50,00	0,20	0,20	0,20
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,42	0,34	- 19,05	0,42	0,42	0,42