



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

16 марта 2022 г.

№ 7/3

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/22 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Верхнепогромаменского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/22 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Верхнепогромаменского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 1 к приказу в строках "2022" и "2023" цифры "5,10" заменить цифрами "6,41";

2) в приложении 3 к приказу:


раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**




С.А.Горелова

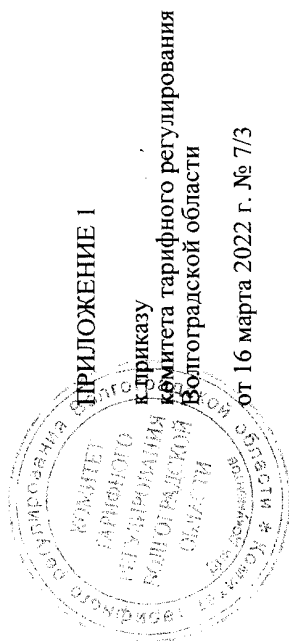

3. Планируемый объем подачи воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей							
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023			
			4	5	6	7	8			
1	2	3								
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	43,55	43,55	43,55	6,91	6,91			
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	43,55	43,55	43,55	6,91	6,91			
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25			
2.1.	- МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" г. Волжский	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25			
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	43,55	43,55	43,55	6,91	6,91			
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	43,55	43,55	43,55	44,16	44,16			
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,22	2,22	2,22	2,83	2,83			
7.	% от отпуска в сеть	%	5,10	5,10	5,10	6,41	6,41			
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33			
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	26,87	26,87	26,87	29,15	29,15			
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	12,08	12,08	12,08	9,80	9,80			
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43			
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

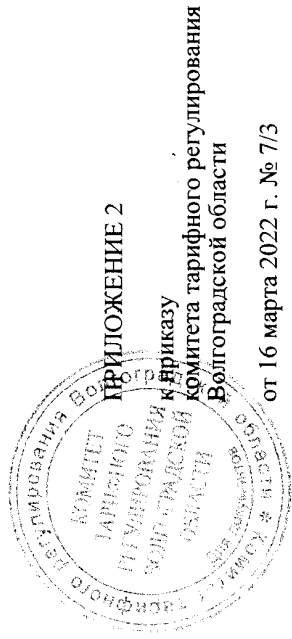

от 16 марта 2022 г. № 7/3

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт				
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,30	1,30	333,33	0,30	0,30	0,30
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	5,10	3,85	-24,51	5,10	6,41	6,41
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,92	1,37	48,91	0,92	0,92	0,92
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,92	1,37	48,91	0,92	0,92	0,92