



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

17 ноября 2022 г.

№ 40/143

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/35 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МАУ "Дудаченское" Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/35 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МАУ "Дудаченское" Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "1 757,88" заменить цифрами "1 680,76";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;


3) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;

4) тарифы, установленные для потребителей МАУ "Дудаченское" Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/35 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МАУ "Дудаченское" Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова

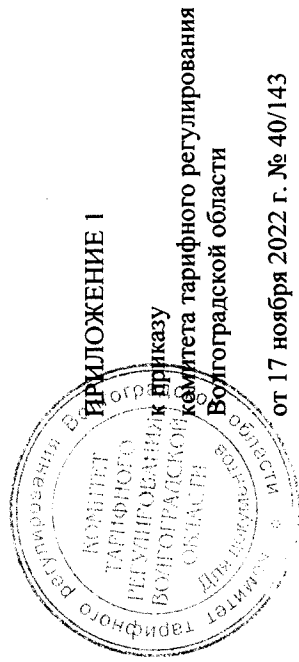


ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МАУ "Дудаченское"
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области*

Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м									
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)										
Население **	41,17	42,15	42,15	43,83	43,83	45,49	45,49	47,44	51,70	
Бюджетные потребители	112,85	115,55	115,55	120,17	120,17	124,50	124,50	129,85	141,12	
Прочие потребители	112,85	115,55	115,55	120,17	120,17	124,50	124,50	129,85	141,12	


* Налог на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении тарифа для населения ниже экономического обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

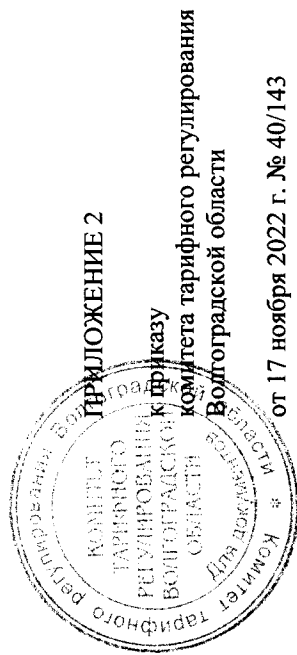

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поданной воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	14,63	14,47	14,47	13,84	13,14
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	14,63	14,47	14,47	14,63	13,14
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	14,63	14,47	14,47	13,84	13,14
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1,37	1,35	1,35	1,30	1,23
7.	% от отпуска в сеть	%	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	13,26	13,12	13,12	12,54	11,91
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	12,25	12,11	12,11	11,50	11,22
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,27	0,27	0,27	0,33	0,33
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,36	0,36	0,36	0,34	0,00
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

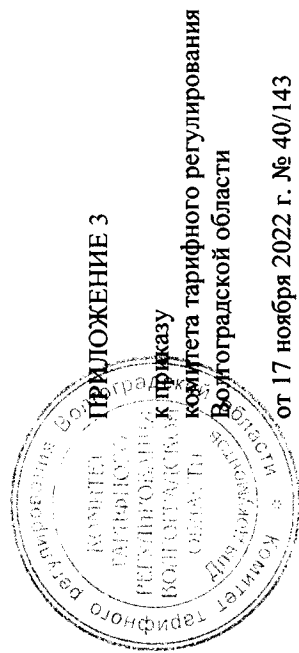

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт			
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,20	0,00	-100,00	0,20	0,20
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,36	9,23	-1,39	9,36	9,36
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,79	2,89	265,82	0,79	0,79