



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

17 ноября 2022 г.

№ 40/85

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27 ноября 2019 г. № 38/49 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Медведевское ЖКХ" Медведевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27 ноября 2019 г. № 38/49 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Медведевское ЖКХ" Медведевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "1204,66" заменить цифрами "1 264,37";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "431,33" заменить цифрами "437,32";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;


4) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;

5) тарифы, установленные для потребителей муниципального унитарного предприятия "Медведевское ЖКХ" Медведевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27 ноября 2019 г. № 38/49 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Медведевское ЖКХ" Медведевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова

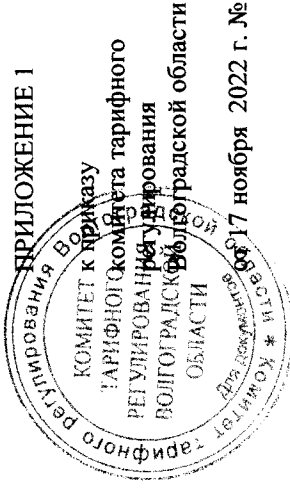

ТАРИФЫ


на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Медведевское ЖКХ" Медведевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области *

Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м									
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)										
Население**	22,70	23,60	23,60	24,49	24,49	25,54	27,83	26,55	27,61	
Бюджетные потребители	40,52	42,05	42,05	43,56	43,56	45,97	48,69	47,30	49,19	
Прочие потребители	40,52	42,05	42,05	43,56	43,56	45,97	48,69	47,30	49,19	
Водоотведение										
Население**	22,80	23,71	23,71	24,61	24,61	25,66	27,96	26,67	27,74	
Бюджетные потребители	54,39	56,50	56,50	58,53	58,53	60,70	63,20	63,55	66,09	
Прочие потребители	54,39	56,50	56,50	58,53	58,53	60,70	63,20	63,55	66,09	

* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

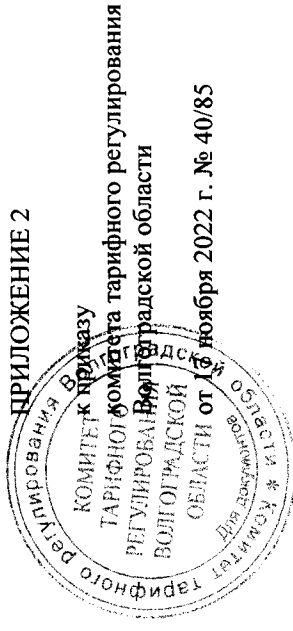

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)


№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
		план	факт				
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,72	0,00	- 100,00	0,72	0,72	0,72
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,95	7,97	- 19,90	9,95	9,95	9,95
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

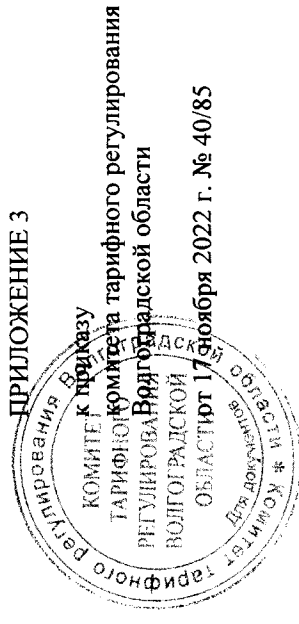

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объём сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,53	0,53	0,53	0,51	0,53
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0
5.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

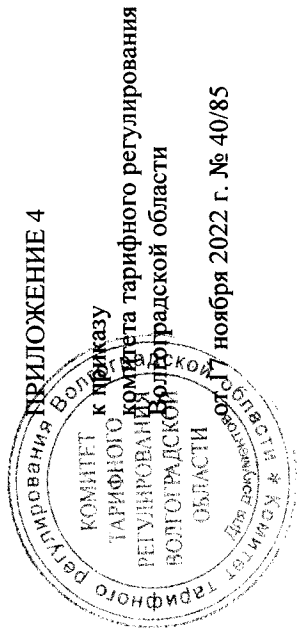

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
		план	факт				
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	6,20
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,86	0,76	- 11,63	0,86	0,86	0,86