



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/81

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/61 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МОО ТОС "Черобаевский" Черобаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/61 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МОО ТОС "Черобаевский" Черобаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "2 332,89" заменить цифрами "2 142,98";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;


3) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;

4) тарифы, установленные для потребителей МОО ТОС "Черобаевский" Черобаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/61 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МОО ТОС "Черобаевский" Черобаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова

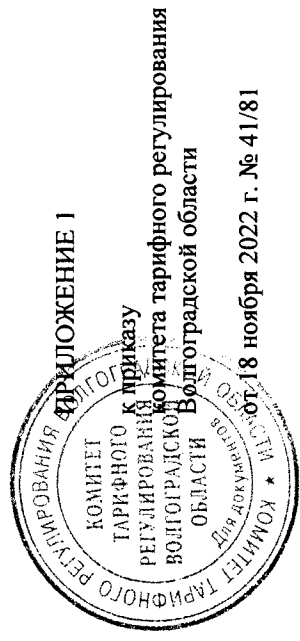


ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МОО ТОО "Черებაевский" Черებაевского сельского поселения
Старополтавского муниципального района Волгоградской области*

Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м.									
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)										
Население**	24,47	25,05	25,05	26,05	26,05	27,04	27,04	28,20	30,73	
Бюджетные потребители	60,45	61,87	61,87	62,61	62,61	64,85	64,85	65,89	68,92	
Прочие потребители	60,45	61,87	61,87	62,61	62,61	64,85	64,85	65,89	68,92	

* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении тарифа для населения ниже экономического обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

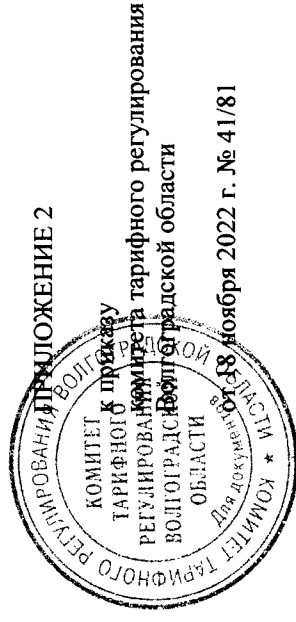


01.12.2022 г. № 41/81

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	36,46	34,64	34,50	34,50	34,50
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	36,46	34,64	34,50	34,50	34,50
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	36,46	34,64	34,50	34,50	34,50
6.	Потери воды	тыс. куб. м	3,60	3,42	3,41	3,41	3,41
7.	% от отпуска в сеть	%	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	32,86	31,22	31,09	31,09	31,09
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	19,63	17,14	17,07	17,07	17,07
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	12,11	12,11	12,06	12,06	12,06
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,75	1,47	1,46	1,46	1,46
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

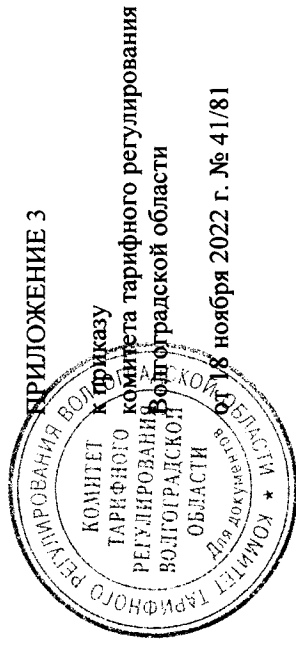

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт			
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,86	46,36	370,18	9,86	9,86
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,53	0,61	15,09	0,53	0,53