



18 ноября 2022 г.

No 41/61

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/19 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/19 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "48 960,37" заменить цифрами "51 863,13";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;


в разделе 4 производственной программы цифры "26 386,37" заменить цифрами "27 887,87";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;


4) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;

5) тарифы, установленные для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/19 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области




С.А.Горелова

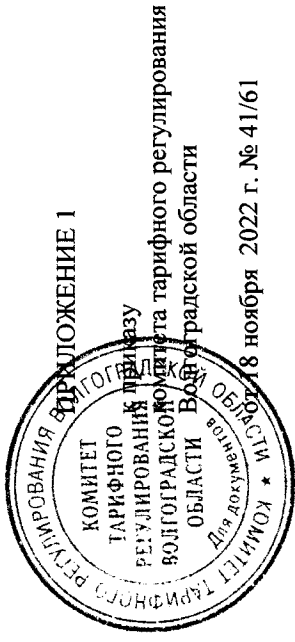

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Городищенского района" Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

		Тарифы, руб./куб. м															
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021		с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022		с 01.01.2023 по 31.12.2023		с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024		с 01.01.2025 по 30.06.2025	
		с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)																	
Население *	35,10		36,36			36,36		37,92		41,33		39,34		40,91		40,91	
Бюджетные потребители		29,25		30,30		30,30		32,35		35,84		32,78		34,09		34,09	
Прочие потребители		29,25		30,30		30,30		32,35		35,84		32,78		34,09		34,09	
водоснабжение																	
Население *	36,77		38,16			38,16		39,80		43,38		41,24		42,89		42,89	
Бюджетные потребители		34,08		35,30		35,30		38,19		41,62		38,15		39,29		39,29	
Прочие потребители		34,08		35,30		35,30		38,19		41,62		38,15		39,29		39,29	


* При применении тарифа для населения ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

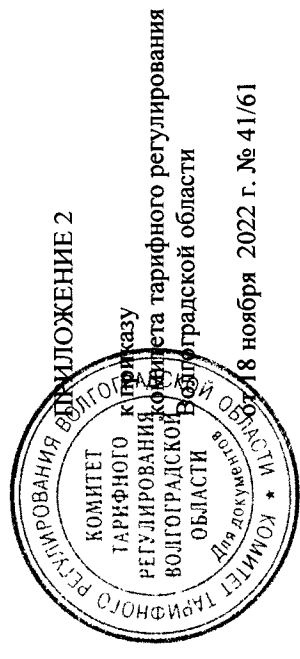

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	1 618,26	1 618,26	1537,34	1 618,26	1 618,26
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	1 618,26	1 618,26	1537,34	1 618,26	1 618,26
2.1.	-		1 618,26	1 618,26	1537,34	1 618,26	1 618,26
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1 618,26	1 618,26	1537,34	1 618,26	1 618,26
6.	Потери воды	тыс. куб. м	95,17	95,17	90,40	95,17	95,17
7.	% от отпуска в сеть	%	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88


№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	1 523,09	1 523,09	1446,94	1 523,09	1 523,09
8.1.	- населению всего:	тыс. куб. м	1 232,49	1 232,49	1164,55	1 232,49	1 232,49
8.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	1 038,78	1 038,78	970,84	1 038,78	1 038,78
8.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	193,71	193,71	193,71	193,71	193,71
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	65,90	65,90	57,69	65,90	65,90
8.4.	-потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

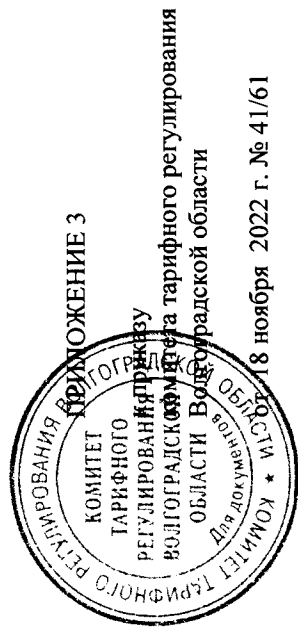

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)


№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024	Величина показателя 2025
		план	факт					
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	-	0,00	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	0,00	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,44	0,00	-100,00	0,44	0,44	0,44	0,44
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	5,88	31,32	657,99	5,88	5,88	5,88	5,88
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	0,00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024	Величина показателя 2025
		план	факт					
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,18	0,20	33,33	0,18	0,18	0,18	0,18

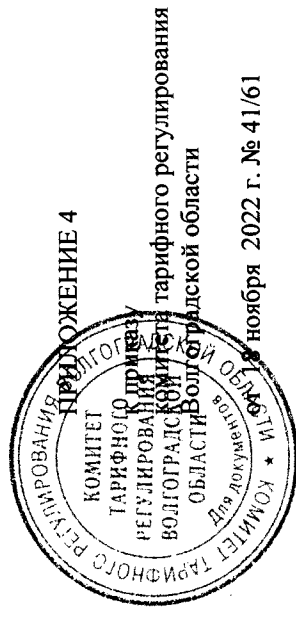

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	705,24	705,24	669,98	705,24	705,24
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	705,24	705,24	669,98	705,24	705,24
4.1.	- населению всего, в т.ч:	тыс. куб. м	630,18	630,18	602,42	630,18	630,18
4.1.1.	по приборам учета	тыс. куб. м	550,27	550,27	506,57	550,27	550,27
4.1.2.	по нормативам потребления	тыс. куб. м	79,91	79,91	95,85	79,91	79,91
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	43,89	43,89	43,41	43,89	43,89
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	31,17	31,17	24,15	31,17	31,17

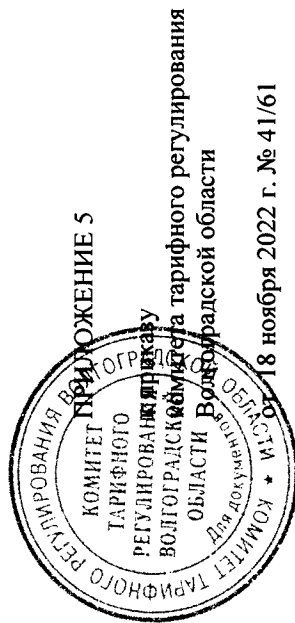

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения факта к плану, %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024	Величина показателя 2025
		план	факт					
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	100,00	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	0,00	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения факта к плану, %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024	Величина показателя 2025
		план	факт					
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	0,00	-	-	-	-	-
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,74	0,71	14,86	0,74	0,74	0,74	0,74