



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/66

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. № 43/11 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального казенного учреждения "Благоустройство и досуговое обслуживание" администрации Бочаровского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. № 43/11 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального казенного учреждения "Благоустройство и досуговое обслуживание" администрации Бочаровского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "1 670,61" заменить цифрами "1 747,96";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;


3) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;

4) тарифы, установленные для потребителей муниципального казенного учреждения "Благоустройство и досуговое обслуживание" администрации Бочаровского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. № 43/11 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального казенного учреждения "Благоустройство и досуговое обслуживание" администрации Бочаровского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова

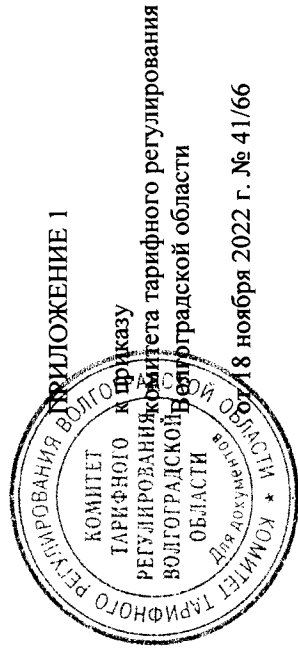


ТАРИФЫ

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального казенного учреждения "Благоустройство и досуговое обслуживание" администрации Бочаровского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области


Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м											
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022		с 01.01.2023 по 31.12.2023		с 01.01.2024 по 30.06.2024				с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)												
Население	78,02		80,92		87,18			84,16		87,52		
Бюджетные потребители		65,02		67,43		72,65			70,13		72,93	
Прочие потребители		65,02		67,43		72,65			70,13		72,93	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

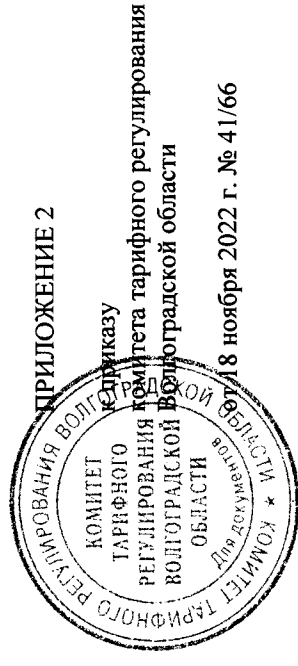

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей			
			с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	26,86	26,61	26,86	26,86
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	26,86	26,61	26,86	26,86
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	26,86	26,61	26,86	26,86
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,57	2,55	2,57	2,57
7.	% от отпуска в сеть	%	9,57	9,57	9,57	9,57
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	24,29	24,06	24,29	24,29
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	21,96	21,97	21,96	21,96
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	1,01	1,01	1,01	1,01
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,54	0,46	0,54	0,54
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,78	0,62	0,78	0,78
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00

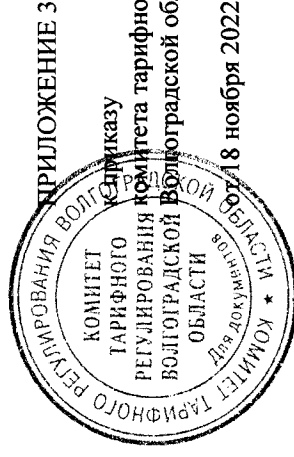

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
		план	факт				
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,57	9,75	1,88	9,57	9,57	9,57
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,78	1,91	144,87	0,78	0,78	0,78