



# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

## ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/96

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 49/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 49/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приложении 3 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "3612,84" заменить цифрами "3797,45";

раздел 7 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "1162,83" заменить цифрами "1240,43";

раздел 7 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) в приложении 5 к приказу:

в разделе 4 производственной программы цифры "506,76" заменить цифрами "505,00";

раздел 7 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;


6) тарифы, установленные для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 49/23 "Об установлении тарифов

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области**



**С.А.Горелова**

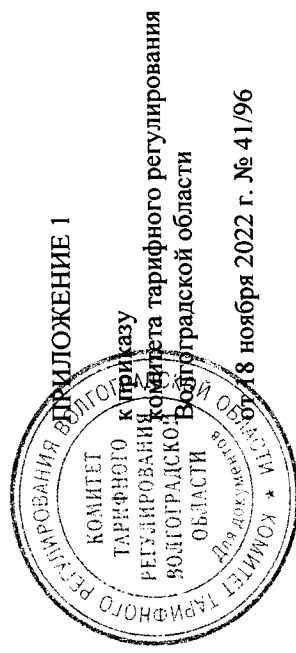


## Тарифы

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области\*

| Группа потребителей                    | Тарифы, руб./куб. м           |                               |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                        | с 01.01.2021<br>по 30.06.2021 | с 01.07.2021<br>по 31.12.2021 | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 | с 01.01.2023<br>по 31.12.2023 | с 01.01.2023<br>по 31.12.2023 |
| 1                                      | 2                             | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             | 6                             |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Население <*>                          | 26,59                         | 27,60                         | 27,60                         | 28,78                         | 31,37                         | 31,37                         |
| Бюджетные потребители                  | 52,40                         | 54,28                         | 54,28                         | 56,61                         | 60,28                         | 60,28                         |
| Прочие потребители                     | 52,40                         | 54,28                         | 54,28                         | 56,61                         | 60,28                         | 60,28                         |
| Техническая вода                       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Население                              | 12,47                         | 12,47                         | 12,47                         | 12,73                         | 13,31                         | 13,31                         |
| Бюджетные потребители                  | 12,47                         | 12,47                         | 12,47                         | 12,73                         | 13,31                         | 13,31                         |
| Прочие потребители                     | 12,47                         | 12,47                         | 12,47                         | 12,73                         | 13,31                         | 13,31                         |
| Водоотведение                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Население <*>                          | 28,40                         | 29,48                         | 29,48                         | 30,74                         | 33,50                         | 33,50                         |
| Бюджетные потребители                  | 47,97                         | 49,69                         | 49,69                         | 51,90                         | 52,49                         | 52,49                         |
| Прочие потребители                     | 47,97                         | 49,69                         | 49,69                         | 51,90                         | 52,49                         | 52,49                         |


<\*> Налог на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

<\*> При применении тарифа для населения ниже экономического обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

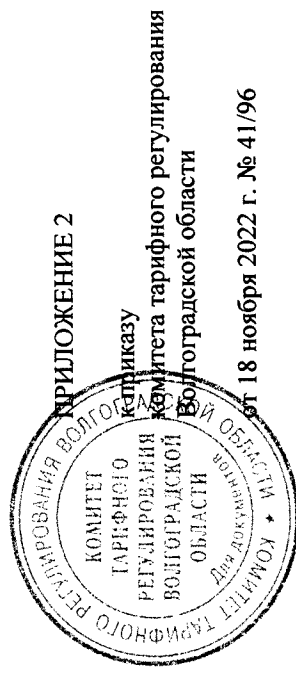


7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                  | Величина<br>показателя<br>2021 |      | Динамика<br>изменения<br>% | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | план                           | факт |                            |                                |                                |
| 1        | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д                            | 2,00 | -                          | н/д                            | н/д                            |
| 2        | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %                                        | н/д                            | 2,00 | -                          | н/д                            | н/д                            |
| 3        | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км                                                                           | н/д                            | 0,00 | -                          | н/д                            | н/д                            |
| 4        | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                                                                                                       | 3,70                           | 3,85 | 4,05                       | 3,70                           | 3,70                           |
| 5        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м                                                                                         | 1,95                           | 0,38 | - 80,51                    | 1,95                           | 1,95                           |
| 6        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м                                                                                       | 1,95                           | 0,40 | - 79,49                    | 1,95                           | 1,95                           |

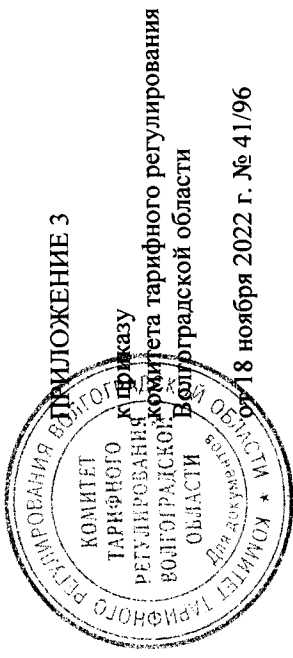

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                         | Величина<br>показателя<br>2021 |      | Динамика<br>изменения<br>% | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 | план                           | факт |                            |                                |                                |
| 1        | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. | н/д                            | 0,00 | -                          | н/д                            | н/д                            |
| 2        | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %                                              | 1,25                           | 3,84 | 207,20                     | 1,25                           | 1,25                           |

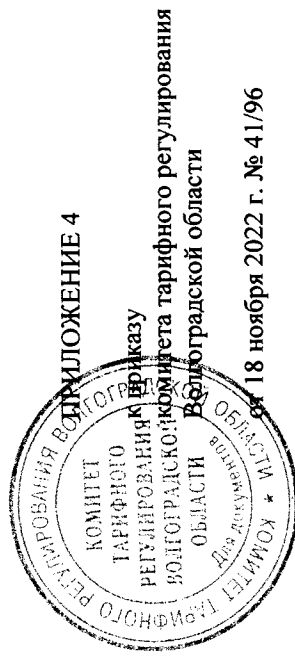

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения.

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                         | Величина<br>показателя 2021 |        | Динамика<br>изменения<br>% | Величина<br>показателя<br>2022 | Величина<br>показателя<br>2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 | план                        | факт   |                            |                                |                                |
| 1        | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %                      | 100,00                      | 100,00 | 0,00                       | 100,00                         | 100,00                         |
| 2        | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %           | -                           | -      | -                          | -                              | -                              |
| 3        | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 4        | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %                  | -                           | -      | -                          | -                              | -                              |
| 5        | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км                                                                              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 6        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м <sup>3</sup>                | -                           | -      | -                          | -                              | -                              |
| 7        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м <sup>3</sup> | -                           | -      | -                          | -                              | -                              |