



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

18 ноября 2022 г.

№ 41/93

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/23 " Об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей
МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Краснооктябрьского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:


внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

- 1) приложение 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 2) в приложении 3 к приказу:
раздел 3 производственной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в разделе 4 производственной программы цифры "1886,07" заменить цифрами "1933,27";
раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
- 3) тарифы на 2023 год, скорректированные настоящим приказом, вводятся в действие с 01 декабря 2022 г.;
- 4) тарифы, установленные для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. № 41/23 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области", с 01 декабря 2022 г. не применяются.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова

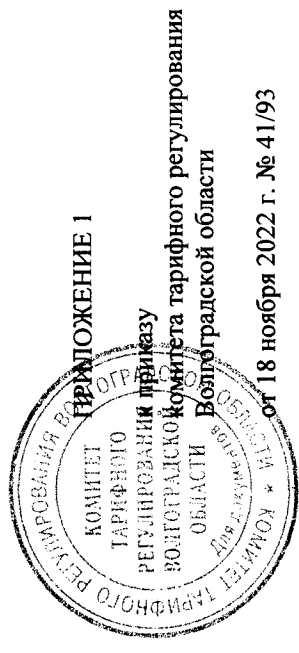


Тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП "ЖКХ Среднеахтубинского района" Краснооктябрьского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области *

Группа потребителей	Тарифы, руб./куб. м									
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)										
Население <*>	23,03	23,58	23,58	24,52	24,52	25,45	25,45	26,54	28,92	
Бюджетные потребители	26,84	29,77	29,77	30,95	30,95	32,06	32,06	33,43	35,37	
Прочие потребители	26,84	29,77	29,77	30,95	30,95	32,06	32,06	33,43	35,37	


<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации).

<*> При применении тарифа для населения ниже экономического обоснованного компенсация выпадающих доходов регулируемой организации осуществляется в установленном порядке.

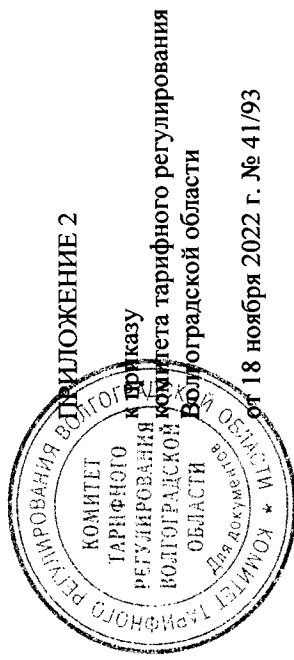

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	58,31	58,31	57,72	57,72	57,72
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	58,31	58,31	57,72	57,72	57,72
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	58,31	58,31	57,72	57,72	57,72
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	58,31	58,31	57,72	57,72	57,72
6.	Потери воды	тыс. куб. м	3,09	3,09	3,06	3,06	3,06
7.	% от отпуска в сеть	%	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	55,22	55,22	54,66	54,66	54,66
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	42,49	42,49	41,96	41,96	41,96
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,85	2,85	2,82	2,82	2,82
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

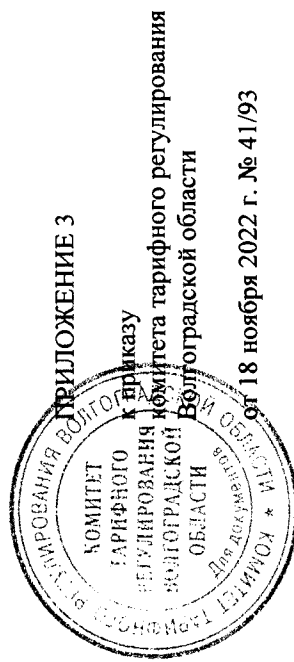

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения %	Величина показателя 2022	Величина показателя 2023
		план	факт			
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	2,17	2,17	0,00	2,17	2,17
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	5,30	3,85	-27,36	5,30	5,30
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,55	4,67	749,09	0,55	0,55
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0,55	4,67	749,09	0,55	0,55