



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 14 » 04 2022.

318

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«08» апреля 2022 г.

№ 141

г. Воронеж

**Об установлении зоны санитарной охраны одной
существующей скважины № б/н для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения НСТ «Авиатор»**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 21.09.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014595.09.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – одной существующей скважины № б/н для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ «Авиатор», расположенной по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор», согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Срок существования зоны санитарной охраны одной существующей скважины № б/н для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ «Авиатор», расположенной по адресу: Воронежская

область, Рамонский район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор», -
бессрочно (до момента прекращения существования зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области Калюжного В.Ю.

Руководитель департамента



Н.В. Ветер

**Зона санитарной охраны одной существующей скважины № б/н
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ
«Авиатор», расположенной по адресу: Воронежская область, Рамонский
район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор»**

**1. Границы зоны санитарной охраны одной существующей
скважины № б/н для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения НСТ «Авиатор»**

Границы зоны санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.09.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014595.09.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

1.1. В соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО скважины № б/н сокращена с 30 м до 24,3 м к северу, 8,8 м к востоку, 17,0 м к югу, 28,3 м к западу, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 22.07.2020 № 36.ВЦ.40.000.Т.014268.07.20 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

1.2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружностей радиусом 69,0 м для скважины № б/н.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружностей радиусом 487,9 м для скважины № б/н.

**2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного
возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением**

зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

2.1. Правообладатель: некоммерческое садоводческое товарищество «Авиатор», ИНН/КПП 3625003473/362501001, (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80888 ВЭ от 10 ноября 2021 года). Местоположение (юридический адрес): 396022, Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Ограничения использования земельных участков.

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважины.

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Первый пояс зоны санитарной охраны одной существующей скважины № 6/п
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ «Авиатор», расположенной по
адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор».**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1368±185 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36 зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	528580.32	1300875.92	Аналитический метод	2.5	-
2	528540.12	1300890.53	Аналитический метод	2.5	-
3	528535.93	1300849.25	Аналитический метод	2.5	-
4	528538.34	1300846.41	Аналитический метод	2.5	-
5	528569.63	1300848.73	Аналитический метод	2.5	-
1	528580.32	1300875.92	Аналитический метод	2.5	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта

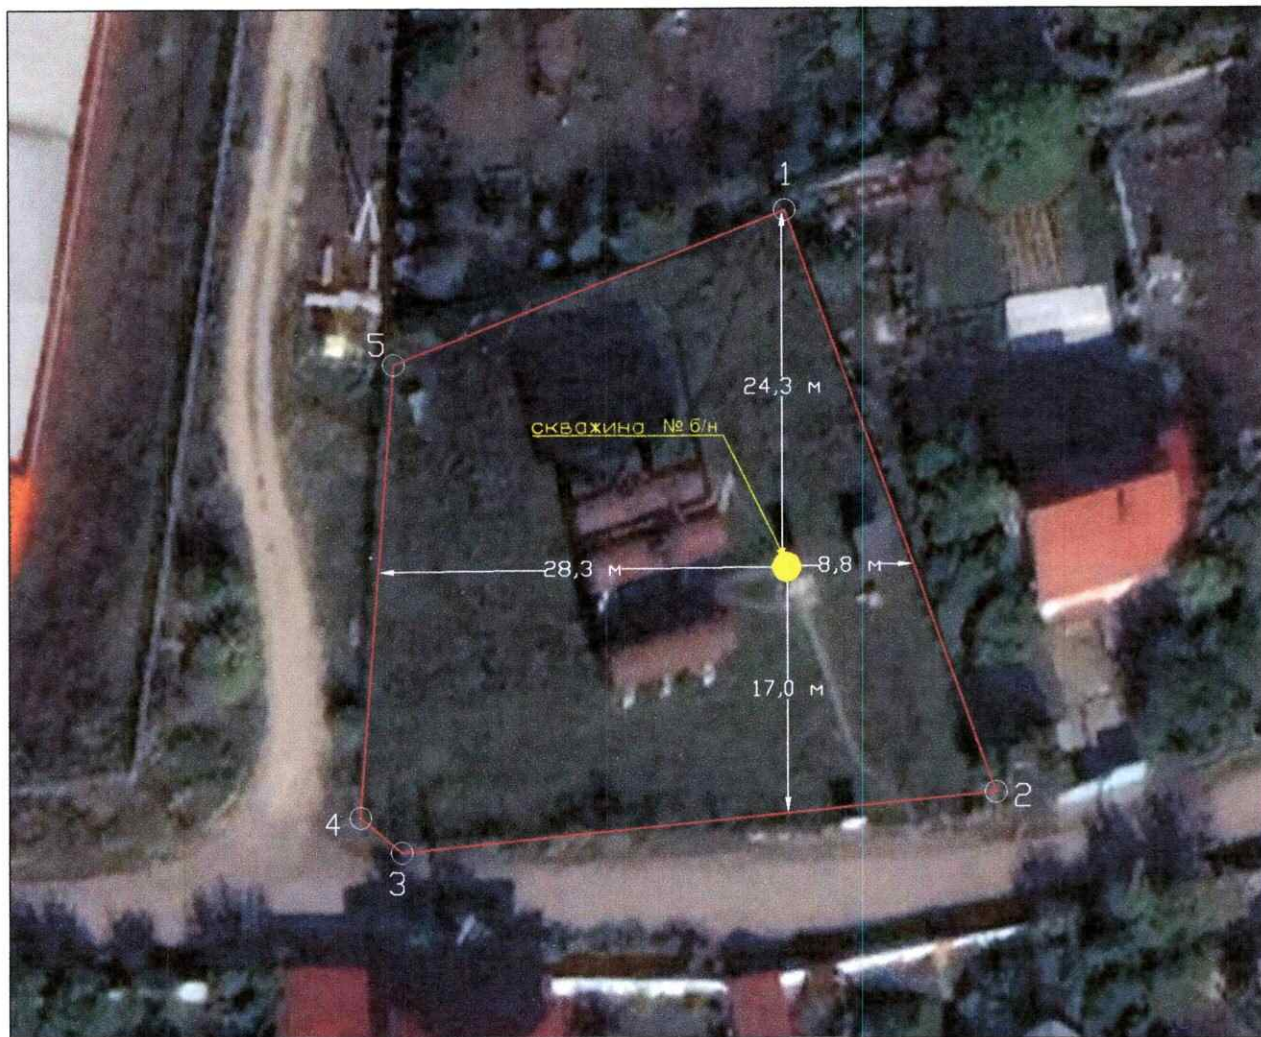

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____

Дата " 20 " февраля 22 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание
местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Второй пояс зоны санитарной охраны одной существующей скважины № б/н
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ «Авиатор», расположенной по
адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор»**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14895±610 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36 зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	528624.69	1300875.95	Аналитический метод	2.5	-
2	528623.84	1300886.74	Аналитический метод	2.5	-
3	528621.31	1300897.27	Аналитический метод	2.5	-
4	528617.17	1300907.27	Аналитический метод	2.5	-
5	528611.51	1300916.51	Аналитический метод	2.5	-
6	528604.48	1300924.74	Аналитический метод	2.5	-
7	528596.25	1300931.77	Аналитический метод	2.5	-
8	528587.02	1300937.43	Аналитический метод	2.5	-
9	528577.01	1300941.57	Аналитический метод	2.5	-
10	528566.48	1300944.10	Аналитический метод	2.5	-
11	528555.69	1300944.95	Аналитический метод	2.5	-
12	528544.90	1300944.10	Аналитический метод	2.5	-
13	528534.37	1300941.57	Аналитический метод	2.5	-
14	528524.37	1300937.43	Аналитический метод	2.5	-
15	528515.13	1300931.77	Аналитический метод	2.5	-
16	528506.90	1300924.74	Аналитический метод	2.5	-
17	528499.87	1300916.51	Аналитический метод	2.5	-
18	528494.21	1300907.27	Аналитический метод	2.5	-
19	528490.07	1300897.27	Аналитический метод	2.5	-
20	528487.54	1300886.74	Аналитический метод	2.5	-
21	528486.69	1300875.95	Аналитический метод	2.5	-
22	528487.54	1300865.16	Аналитический метод	2.5	-
23	528490.07	1300854.63	Аналитический метод	2.5	-
24	528494.21	1300844.62	Аналитический метод	2.5	-
25	528499.87	1300835.39	Аналитический метод	2.5	-
26	528506.90	1300827.16	Аналитический метод	2.5	-
27	528515.13	1300820.13	Аналитический метод	2.5	-
28	528524.37	1300814.47	Аналитический метод	2.5	-
29	528534.37	1300810.33	Аналитический метод	2.5	-
30	528544.90	1300807.80	Аналитический метод	2.5	-
31	528555.69	1300806.95	Аналитический метод	2.5	-
32	528566.48	1300807.80	Аналитический метод	2.5	-
33	528577.01	1300810.33	Аналитический метод	2.5	-
34	528587.02	1300814.47	Аналитический метод	2.5	-
35	528596.25	1300820.13	Аналитический метод	2.5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	528604.48	1300827.16	Аналитический метод	2.5	-
37	528611.51	1300835.39	Аналитический метод	2.5	-
38	528617.17	1300844.62	Аналитический метод	2.5	-
39	528621.31	1300854.63	Аналитический метод	2.5	-
40	528623.84	1300865.16	Аналитический метод	2.5	-
1	528624.69	1300875.95	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта

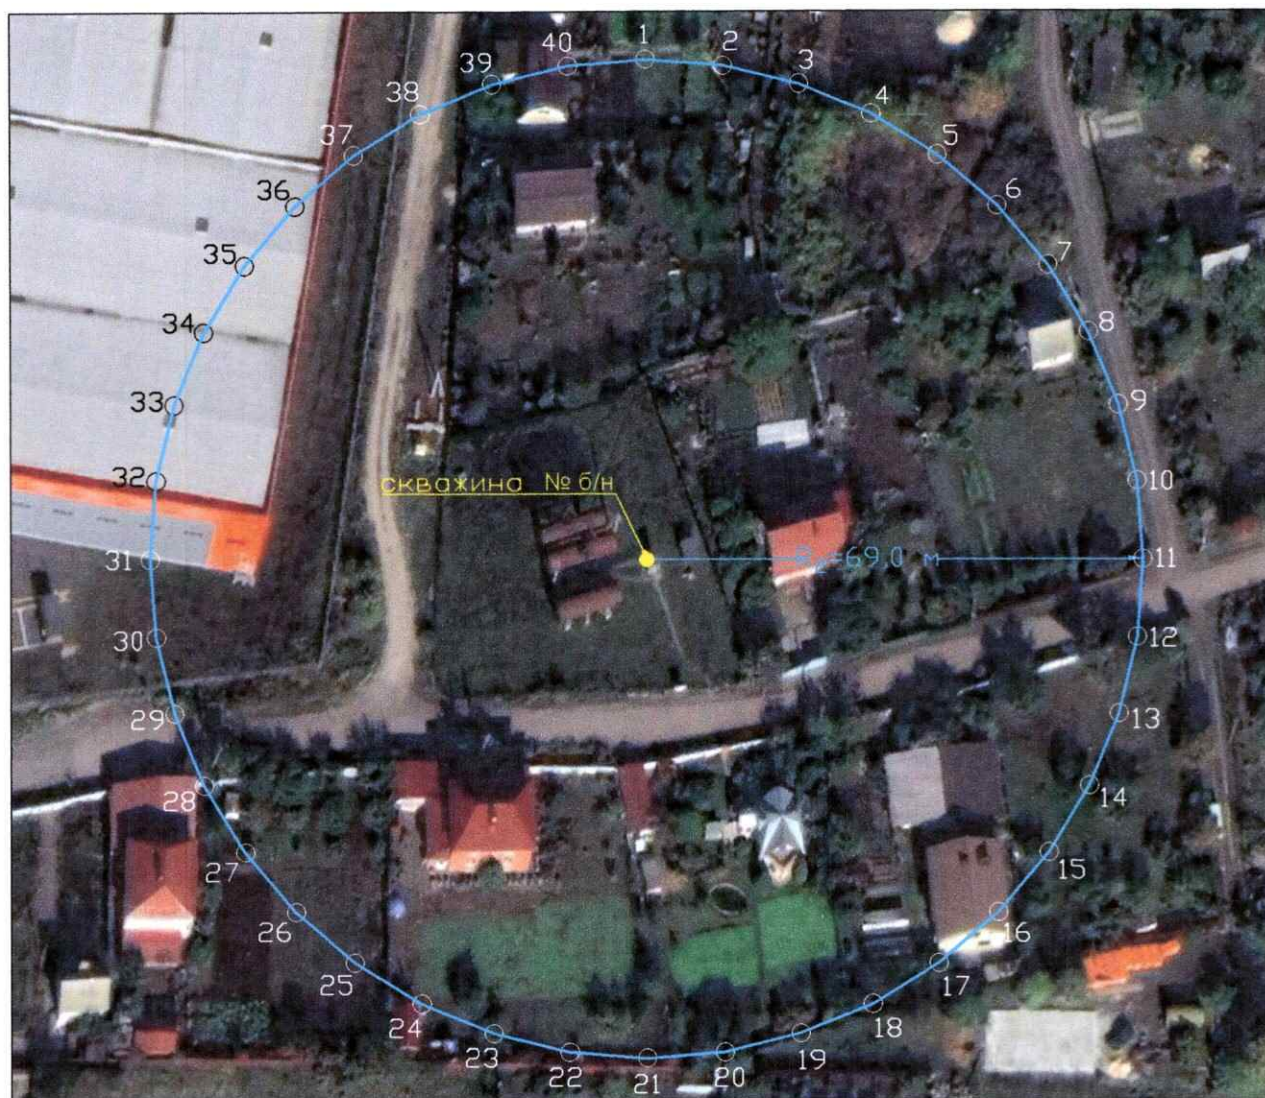

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____

Дата " 20 " февраля 22 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание
местоположение объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Третий пояс зоны санитарной охраны одной существующей скважины № 6/п
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения НСТ «Авиатор», расположенной по
адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, дачный поселок НСТ «Авиатор»**
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Рамонский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	745876±4318 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-36 зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	529042.56	1300906.59	Аналитический метод	2.5	-
2	529034.88	1300967.38	Аналитический метод	2.5	-
3	529019.65	1301026.73	Аналитический метод	2.5	-
4	528997.09	1301083.70	Аналитический метод	2.5	-
5	528967.57	1301137.39	Аналитический метод	2.5	-
6	528931.56	1301186.96	Аналитический метод	2.5	-
7	528889.62	1301231.62	Аналитический метод	2.5	-
8	528842.41	1301270.68	Аналитический метод	2.5	-
9	528790.67	1301303.51	Аналитический метод	2.5	-
10	528735.23	1301329.60	Аналитический метод	2.5	-
11	528676.96	1301348.53	Аналитический метод	2.5	-
12	528616.78	1301360.01	Аналитический метод	2.5	-
13	528554.10	1301363.86	Аналитический метод	2.5	-
14	528494.48	1301360.01	Аналитический метод	2.5	-
15	528434.29	1301348.53	Аналитический метод	2.5	-
16	528376.02	1301329.60	Аналитический метод	2.5	-
17	528320.58	1301303.51	Аналитический метод	2.5	-
18	528268.85	1301270.68	Аналитический метод	2.5	-
19	528221.64	1301231.62	Аналитический метод	2.5	-
20	528179.69	1301186.96	Аналитический метод	2.5	-
21	528143.68	1301137.39	Аналитический метод	2.5	-
22	528114.16	1301083.70	Аналитический метод	2.5	-
23	528091.61	1301026.73	Аналитический метод	2.5	-
24	528076.37	1300967.38	Аналитический метод	2.5	-
25	528068.69	1300906.59	Аналитический метод	2.5	-
26	528068.69	1300845.32	Аналитический метод	2.5	-
27	528076.37	1300784.53	Аналитический метод	2.5	-
28	528091.61	1300725.19	Аналитический метод	2.5	-
29	528114.16	1300668.22	Аналитический метод	2.5	-
30	528143.68	1300614.53	Аналитический метод	2.5	-
31	528179.69	1300564.96	Аналитический метод	2.5	-
32	528221.64	1300520.29	Аналитический метод	2.5	-
33	528268.85	1300481.24	Аналитический метод	2.5	-
34	528320.58	1300448.41	Аналитический метод	2.5	-
35	528376.02	1300422.32	Аналитический метод	2.5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	528434.29	1300403.39	Аналитический метод	2.5	-
37	528494.48	1300391.91	Аналитический метод	2.5	-
38	528555.63	1300388.06	Аналитический метод	2.5	-
39	528616.78	1300391.91	Аналитический метод	2.5	-
40	528676.96	1300403.39	Аналитический метод	2.5	-
41	528735.23	1300422.32	Аналитический метод	2.5	-
42	528790.67	1300448.41	Аналитический метод	2.5	-
43	528842.41	1300481.24	Аналитический метод	2.5	-
44	528889.62	1300520.29	Аналитический метод	2.5	-
45	528931.56	1300564.96	Аналитический метод	2.5	-
46	528967.57	1300614.53	Аналитический метод	2.5	-
47	528997.09	1300668.22	Аналитический метод	2.5	-
48	529019.65	1300725.19	Аналитический метод	2.5	-
49	529034.88	1300784.53	Аналитический метод	2.5	-
50	529042.56	1300845.32	Аналитический метод	2.5	-
1	529042.56	1300906.59	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
I	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Ml), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта

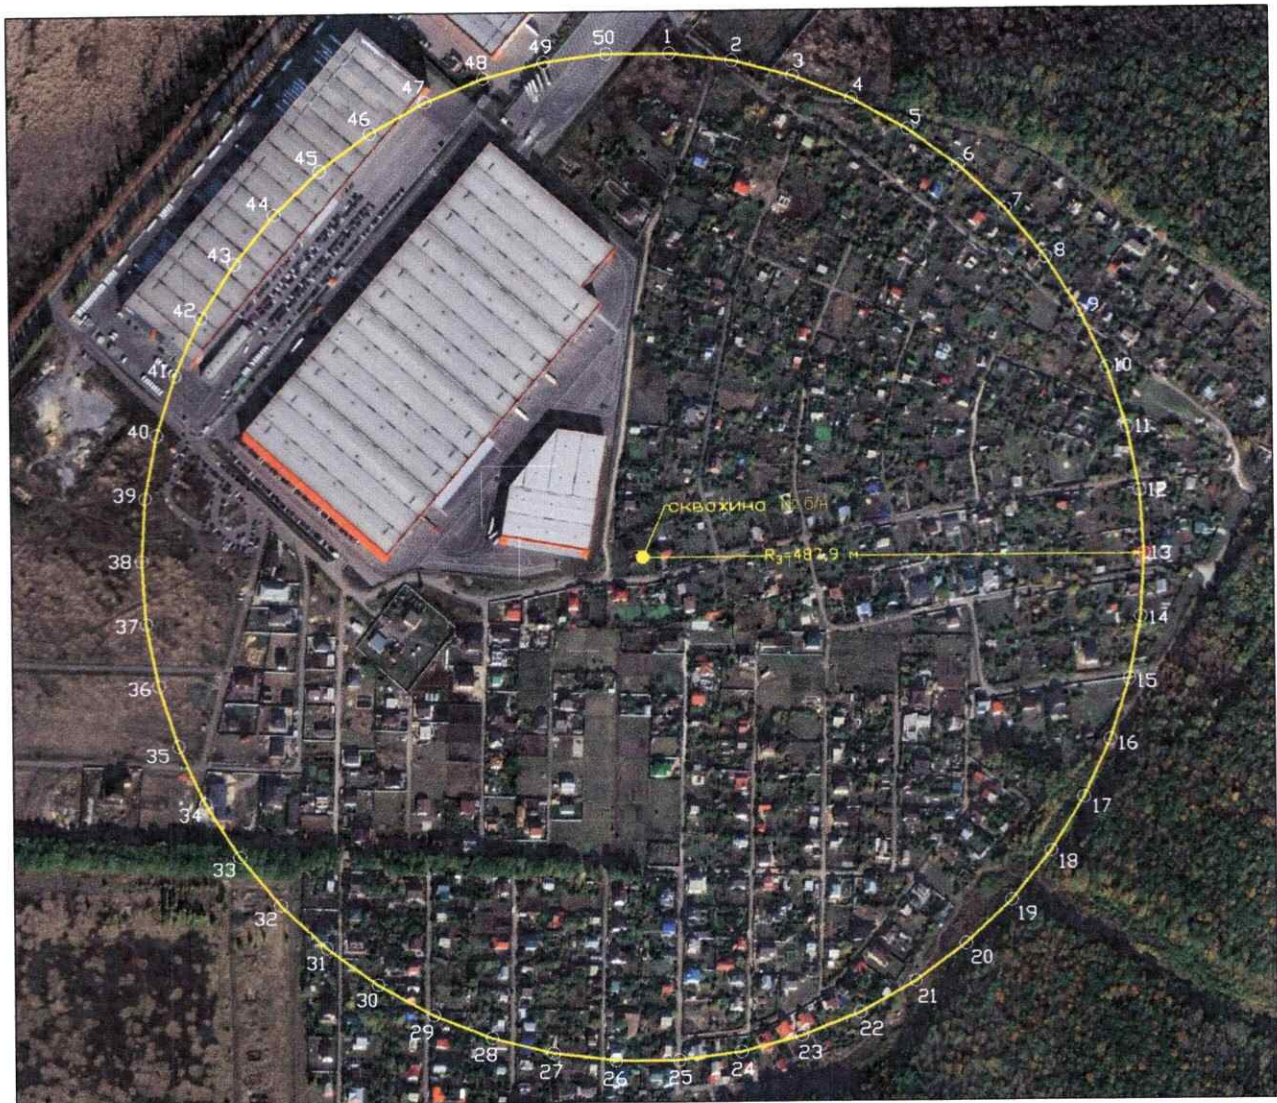

Масштаб 1:7000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____

Дата 20 " февраля 22 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположение объекта

