



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 15 ИЮН 2020 № 3.10-11-17

г. Южно-Сахалинск

«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Кировское муниципального образования «Тымовский городской округ»

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.01.2013 № 34 «О некоторых вопросах регулирования установления нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, а также нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области в целях ограничения платы граждан», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Кировское муниципального образования «Тымовский городской округ» в размере, установленном в приложениях № 3.10-13 (п)(3.0)

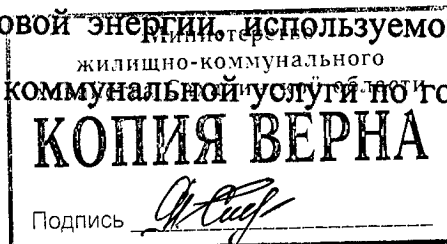

рячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Кировское муниципального образования «Тымовский городской округ», согласно приложению к настоящему приказу.


1.1. Снизить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные согласно приложению к приказу, до следующих размеров:

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05881
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05881
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,05881

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2020 года.


4. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему

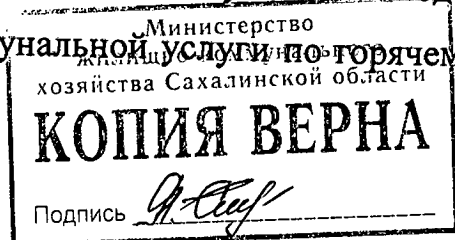

водоснабжению, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр

 Н.Ю. Куприна

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области

от 15 ИЮН 2020 № 3.10-14-17

НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Кировское муниципального образования "Тымовский городской округ"

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06375
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05865
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06885
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06375
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06120
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05610
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06630
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06120

Примечание:

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации МУП «Тепловик».

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

Д. Сид